
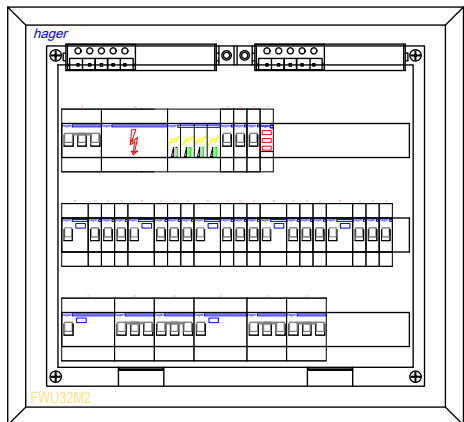


TP2

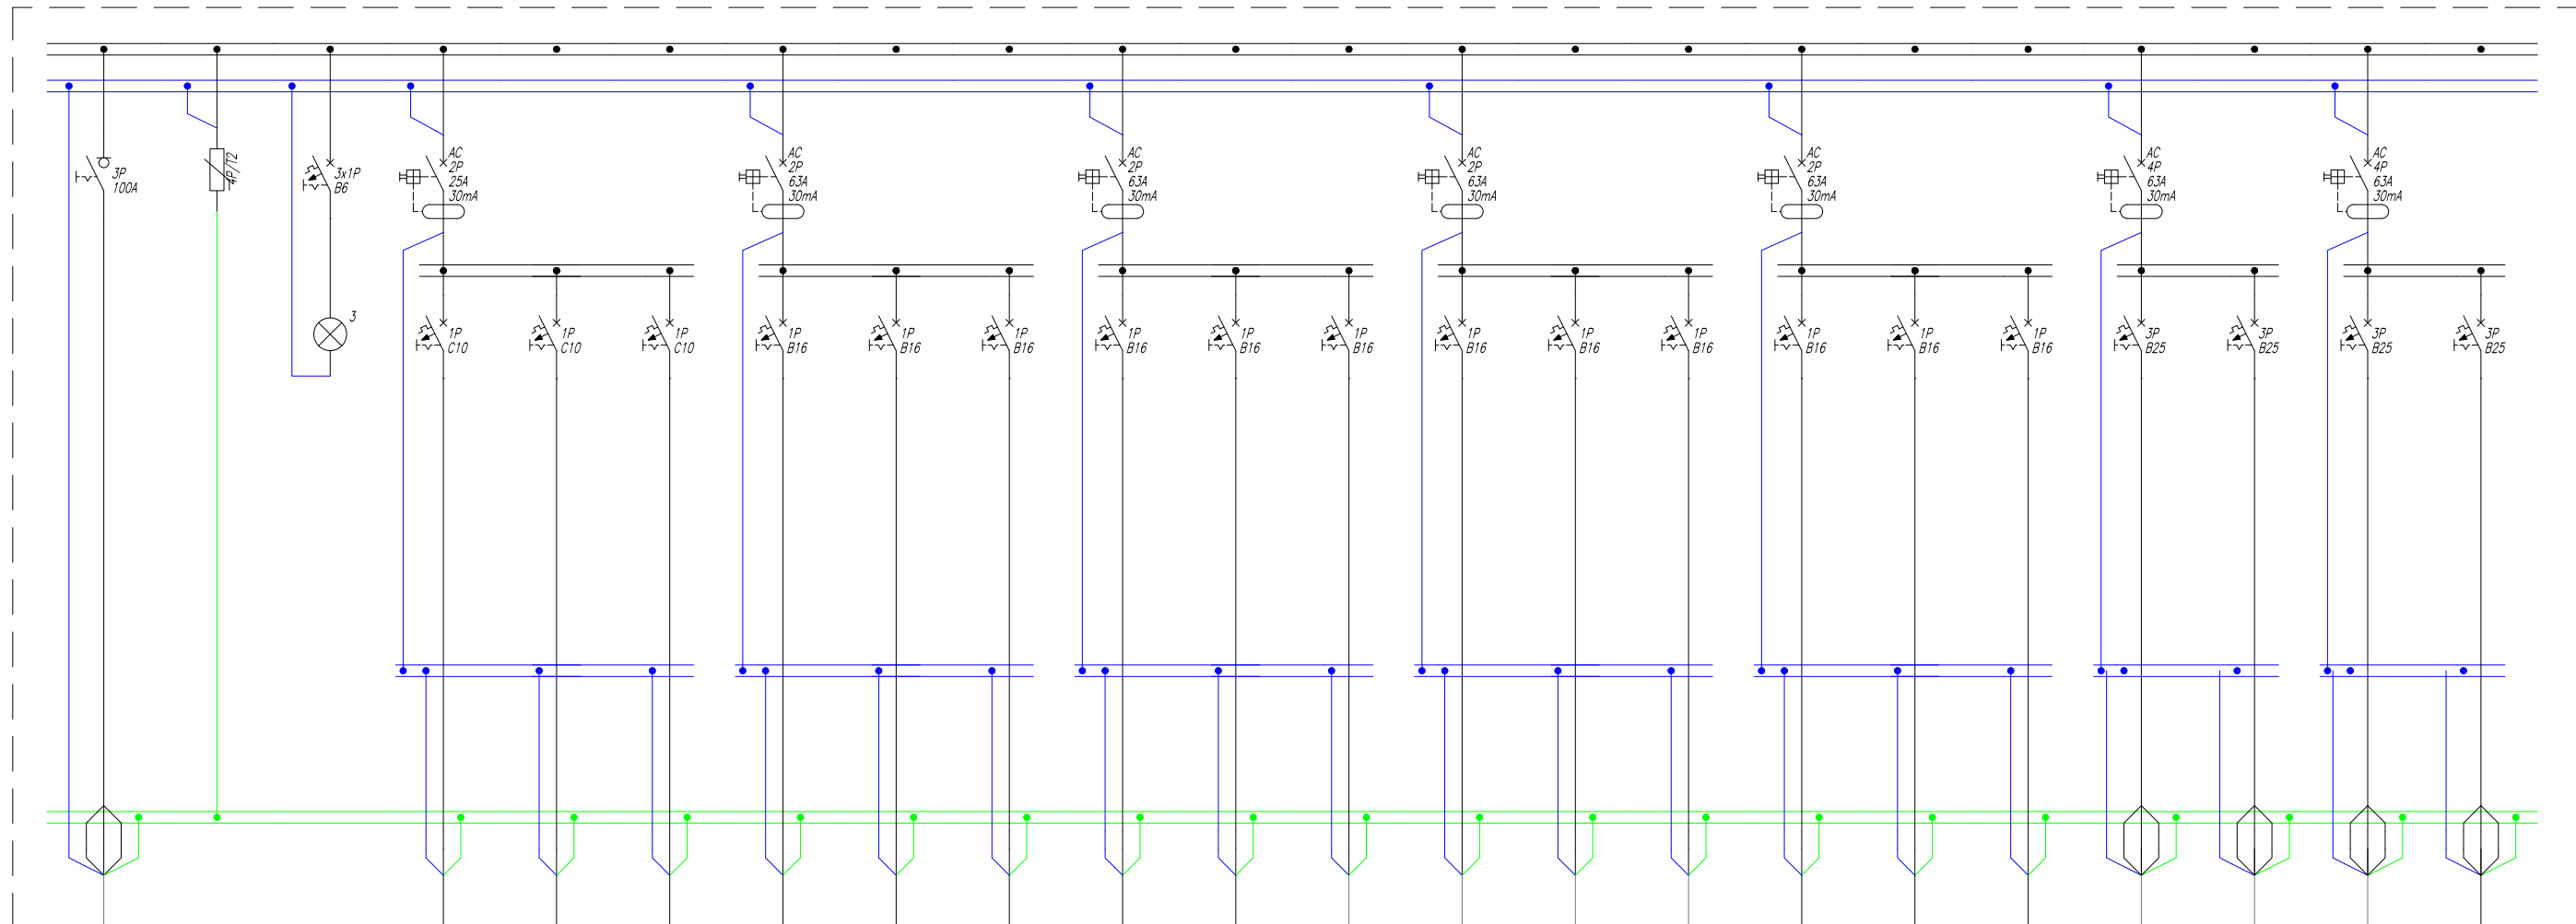

TP2	
ZASILANIE	GÓRA
ODPRZYWY	GÓRA
STOPNIEN IP	IP30
STOPNIEN IK	-
KLASA IZOLACJI	II
TPP	Rozdzielnica polowa
WYSOKOŚĆ [mm]	650
SZEROKOŚĆ [mm]	550
GŁĘBOKOŚĆ [mm]	112
ZAMEK	TAK
INNE WYMAGANIA	-

OPRACOWANIE NIE JEST DOKUMENTACJĄ (PROJEKTEM) W ROZUMIENIU PRZEPISÓW PRAWA, A JEDYNAJE OPISEM ROBÓT BUDOWLANYCH DO PRZEPROWADZENIA KIERZĄCEJ, KONSERWACJĄ (REMONU), OPRACOWANIE ZAKŁADA ROKAT ZMIAN W ZAKRESIE FUNKCJI I OBCIĄŻEN.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBÓT GODNIE ZE WSZYSTKIMI OBLIGUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANA

- WYKONAWCA MA OBLIGOWAĆ SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, W PRZYPADKU TWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. POJĄCENIE SIĘ Z OBLIGACJĄ POWIADOMIĆ O TYM NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT

- WYKONAWCA MA OBLIGOWAĆ SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE, W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBLIGÓWEK POWIADOMIĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI NADZÓR AUTORSKI

- PROJEKT ARCHYTEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM W PRZYPADKU ROZBIĘŻNOŚCI WYMIAROWYCH Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTEM

- WYSTYKIE PRZEPUSTY, PRZEBIEGA PRZEBIEGAJĄCE IZOLACJE PRZECIWDODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ (ZGODNIE ZE STOSOWANYMI SYSTEMEM)

- POJĄCENIE WSZYSTKICH PRZEBIEG ZWYKŁOWYCH Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. DROBNE PRZEBIEGA W STROPACH I ŚCIANACH WYKONAĆ W TRAKCIE MONTAŻU INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

- WSZELKIE ROZBIĘŻNOŚCI NALEŻY ROZSTRZYGAĆ W POROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU. ŚWIATŁO OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH PRZYJMOWAĆ Z TOLERANCJĄ DODATNIA.

- OTWORY POZOSTAWIENE W STROPACH ORAZ OTWORY W SZCZĄTKACH INSTALACYJNYCH PO WYKONANIU INSTALACJI PRZESKŁIENI W STROPIACH TRWAŁY I ZAPEWNIĄCY SZCZELNOŚĆ

- PRZESKŁIENI INSTALACJI PRZESZ ŚCIANY I SPOSOBY O KLASIE OPORNOŚCI OGNIOWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ P.POŻ.

- NALEŻY STOSOWAĆ WYROBY BUDOWLANE, DOPUSZCZONE DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. a) WYROBY BUDOWLANE, DLA KÓRYCH WYDANO CERTYFIKAT WYKONAWCZĄ, WYKONAWCZĄ, ZE ZAPRAWIENIĄ ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI OKREŚLONYMI NA PODSTAWIE POLSKICH NORM, APROBAT TECHNICZNYCH ORAZ WŁĄCZĄCYCH PRZEPISÓW I DOKUMENTÓW TECHN. (WYROBY PODLEGAJĄCE TEJ CELI) b) WYROBY BUDOWLANE, DLA KÓRYCH DOKONANO OCENY ZGODNOŚCI I WYDANO CERTYFIKAT ZGODNOŚCI LUB DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ LUB APROBATĄ TECHNICZNĄ (WYROBY NIE OBIĘTE CERTYFIKACJĄ).j.w.)

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	PODPIS
mgr inż. Krzysztof Klewinowski	elektryczna	PDL/0160/PWBE/16	
IMIE I NAZWISKO OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ RYSUNEK			
mgr inż. Mariusz Klewinowski	elektryczna	PDL/0146/POOE/12	
WSPÓŁPRACA			

**archi<sup>+</sup>** Bielski,  
Konończuk,  
Stobiecki Sp. jawna

www.archiplus.com.pl      tel./fax 85 7336086  
15 - 691 Białystok, ul. gen. St. Maczka 52 lok. 2/13 NIP 5423031542

INWESTOR STOWARZYSZE NIE PNITENCJARNE "PATRONAT" ODDZIAŁ W BIAŁYSTOKU, 15-082 BIAŁYSTOK ul. ŚWIĘTOJAŃSKA 2A,

Remont pomieszczeń noclegowni - Ośrodka Readaptacji dla  
Bezdomnych przy ul. Świętojańskiej 2a w Białymstoku

ul. Świętojańska 2a, 15-082 Białystok

## Schemat TP2

NR RYS. IE.S.3	ETAP PW	SKALA -	DATA 19.06.2020
-------------------	------------	------------	--------------------

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE