
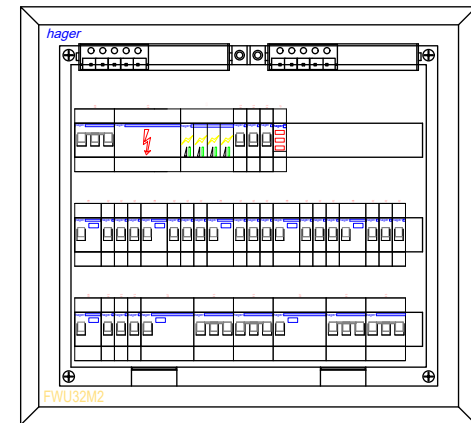


TP 1

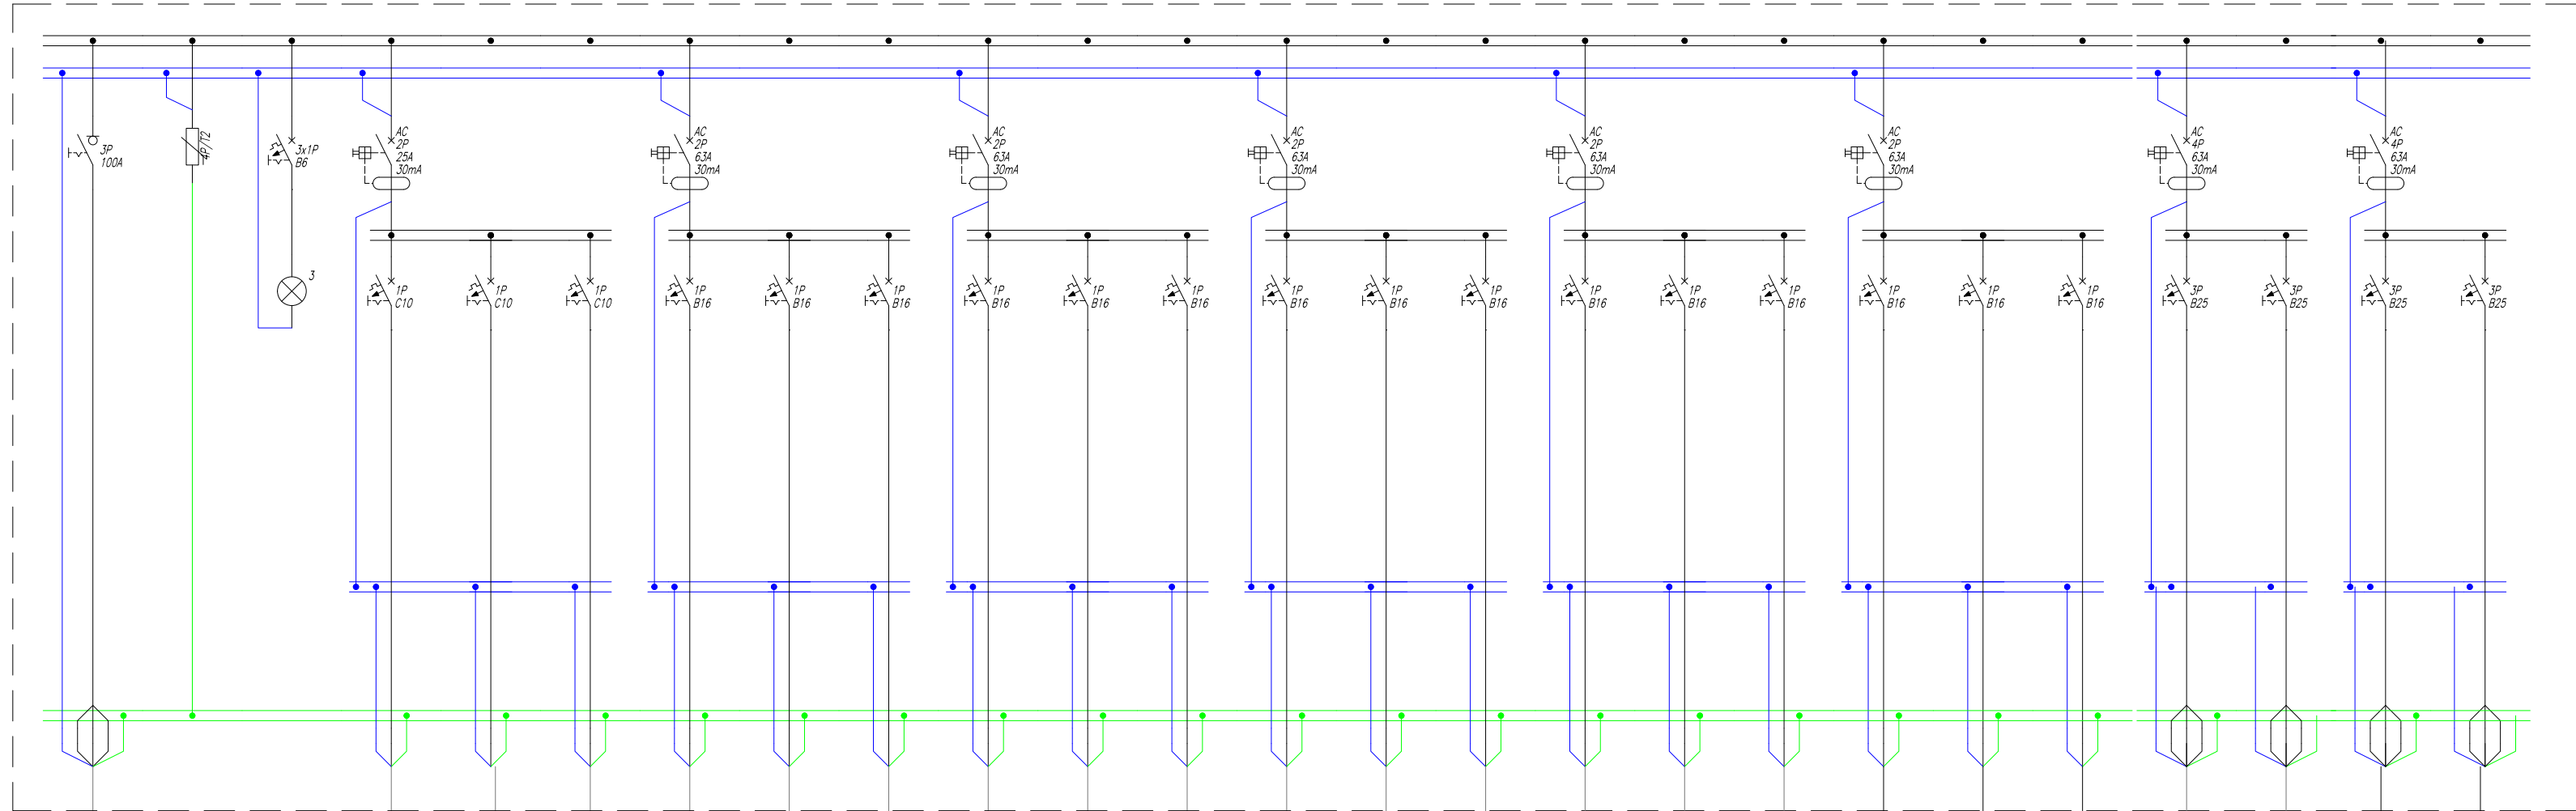

TP1	
ZASILANIE	GORA
ODPLYWY	GORA
STOPIEN IP	IP30
STOPIEN IK	-
KLASA IZOLACJI	II
Typ	Rozdzielniczka polowa
WYSOKOSC [mm]	650
SZEROKOSC [mm]	550
GLEBOKOSC [mm]	112
ZAMEK	TAK
INNE WYMAGANIA	-

WLZ
ISTNFIACY

TP1/L01	TP1/L02	REZERWA	TP1/G01	TP1/G02	TP1/G03	TP1/G04	TP1/G05	TP1/G06	TP1/G07	TP1/G08	TP1/G09	TP1/G07	TP1/G08	TP1/G09	REZERWA	REZERWA	REZERWA	TP2/G07	TP2/G08	REZERWA	REZERWA
OSWIETLENIE	OSWIETLENIE	-	GNAZDA	GNAZDA	GNAZDA	GNAZDA	GNAZDA	GNAZDA	GNAZDA	GNAZDA	GNAZDA	GNAZDA	GNAZDA	GNAZDA	-	-	-	GNAZDA	GNAZDA	-	-
PODSTAWOWE	PODSTAWOWE	-	WYTKOWE	WYTKOWE	WYTKOWE	WYTKOWE	WYTKOWE	WYTKOWE	WYTKOWE	WYTKOWE	WYTKOWE	WYTKOWE	WYTKOWE	WYTKOWE	-	-	-	WYTKOWE	WYTKOWE	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TECHNOLOGII	TECHNOLOGII	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L1	L1	L1	L2	L2	L2	L3	L3	L3	L1	L1	L1	L2	L2	L2	L3	L3	L3	L1, L2, L3	L1, L2, L3	L1, L2, L3	L1, L2, L3

- OPRACOWANIE NIE JEST DOKUMENTACJĄ (PROJEKTEM) W ROZUMIENIU PRZEPISÓW PRAWA, A JEDYNAJE OPISEM ROBÓT BUDOWLANYCH DO PRZEPROWADZENIA KIERUJĄCEJ KONSERWACJĄ (REMONU). OPRACOWANIE ZAKŁADA BRAK ZMIAN W ZAKRESIE FUNKCJI I OBCIĄŻEN.
- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMATAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZLAKIEM WYKONANIA.
- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STwierdzenia niezgodności między projektami, kolizji itp. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ O TYM NADZORCĘ INWESTORSKI I AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT
- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE. W PRZYPADKU NIEJASNOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ O ZAISTNIEJĄCEJ SYTUACJI NADZORCĘ I AUTORSKI
- PROJEKT ARCHYTEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADZIERNYM W PRZYPADKU ROZBIŹNOŚCI WYMIAROWYCH Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
- WSZYSTKIE PRZEPUSZTY, PRZEBIECIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJE PRZECIWOWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ (ZGODNIE ZE STOSOWANYMI SYSTEMAMI)
- POŁOŻENIE PRZEBIECZĄ ZWERYFIKOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. DROBNE PRZEBIECIA W STROPACH I ŚCIANACH WYKONAĆ W TRAKCIE MONTAŻU INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH.
- WSZELKIE ROZBIŹNOŚCI NALEŻY ROZSTRZYGAĆ W POROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU.
- ŚWIATŁO OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH PRZYJMOWAĆ Z TOLERANCJĄ DODATNĄ.
- OTWORY POZOSTAWIOME W STROPACH ORAZ OTWORY W SZCZĄTKACH INSTALACYJNYCH PO WYKONANIU INSTALACJI PRZESKLEPIĆ W SPOSÓB RZĄDNY I ZAPEWNIĄCĄJĄCZELNOŚĆ PRZECIWOPODPAŁIENIEM PRZECZ SŁUPY I STROPY. O KLASIE OPORNOŚCI OGNIOWEJ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ P.POZ.
- NALEŻY STOSOWAĆ WYROBY BUDOWLANE. DOPUSZCZĄC DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE: a) WYROBY BUDOWLANE, DLA KTÓRYCH WYDANO CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA, WYKAZUJĄCY, ŻE ZAPEWNIENIO ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI OKREŚLONYMI NA PODSTAWIE POLSKICH NORM, APROBAT TECHNICZNYCH WYKONAWCÓW, WYKONAWCÓW TECHNICZNYCH, WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH (TJ CERT.) WYROBY BUDOWLANE, DLA KTÓRYCH DOKONANO OCENY ZGODNOŚCI I WYDANO CERTYFIKAT ZGODNOŚCI LUB DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ LUB APROBATĄ TECHNICZNĄ (WYROBY NIE OBJĘTE CERTYFIKACJĄ [w.]

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	PODPIS
mgr inż. Krzysztof Klewinowski	elektryczna	PDL/0160/PWBE/16	
IMIE I NAZWISKO OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ RYSUNEK			
mgr inż. Mariusz Klewinowski	elektryczna	PDL/0146/POOE/12	
WSPÓŁPRACA			

archi⁺ Bielski,
Konończuk,
Stobiecki Sp. jawna

www.archiplus.com.pl tel./fax 85 7336086
15 - 691 Białystok, ul. gen. St. Maczka 52 lok. 2/13 NIP 5423031542

INWESTOR
STOWARZYSZE NIE PNITENCJARNE "PATRONAT" ODDZIAŁ W
BIAŁYSTOKU, 15-082 BIAŁYSTOK ul. ŚWIĘTOJAŃSKA 2A,

Remont pomieszczeń noclegowni - Ośrodka Readaptacji dla
Bezdomnych przy ul. Świętojańskiej 2a w Białymstoku

ul. Świętojańska 2a, 15-082 Białystok

TYTUL RYSUNKU

Schemat TP1

NR RYS.	ETAP	SKALA	DATA
IE.S.2	PW	-	19.06.2020

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE